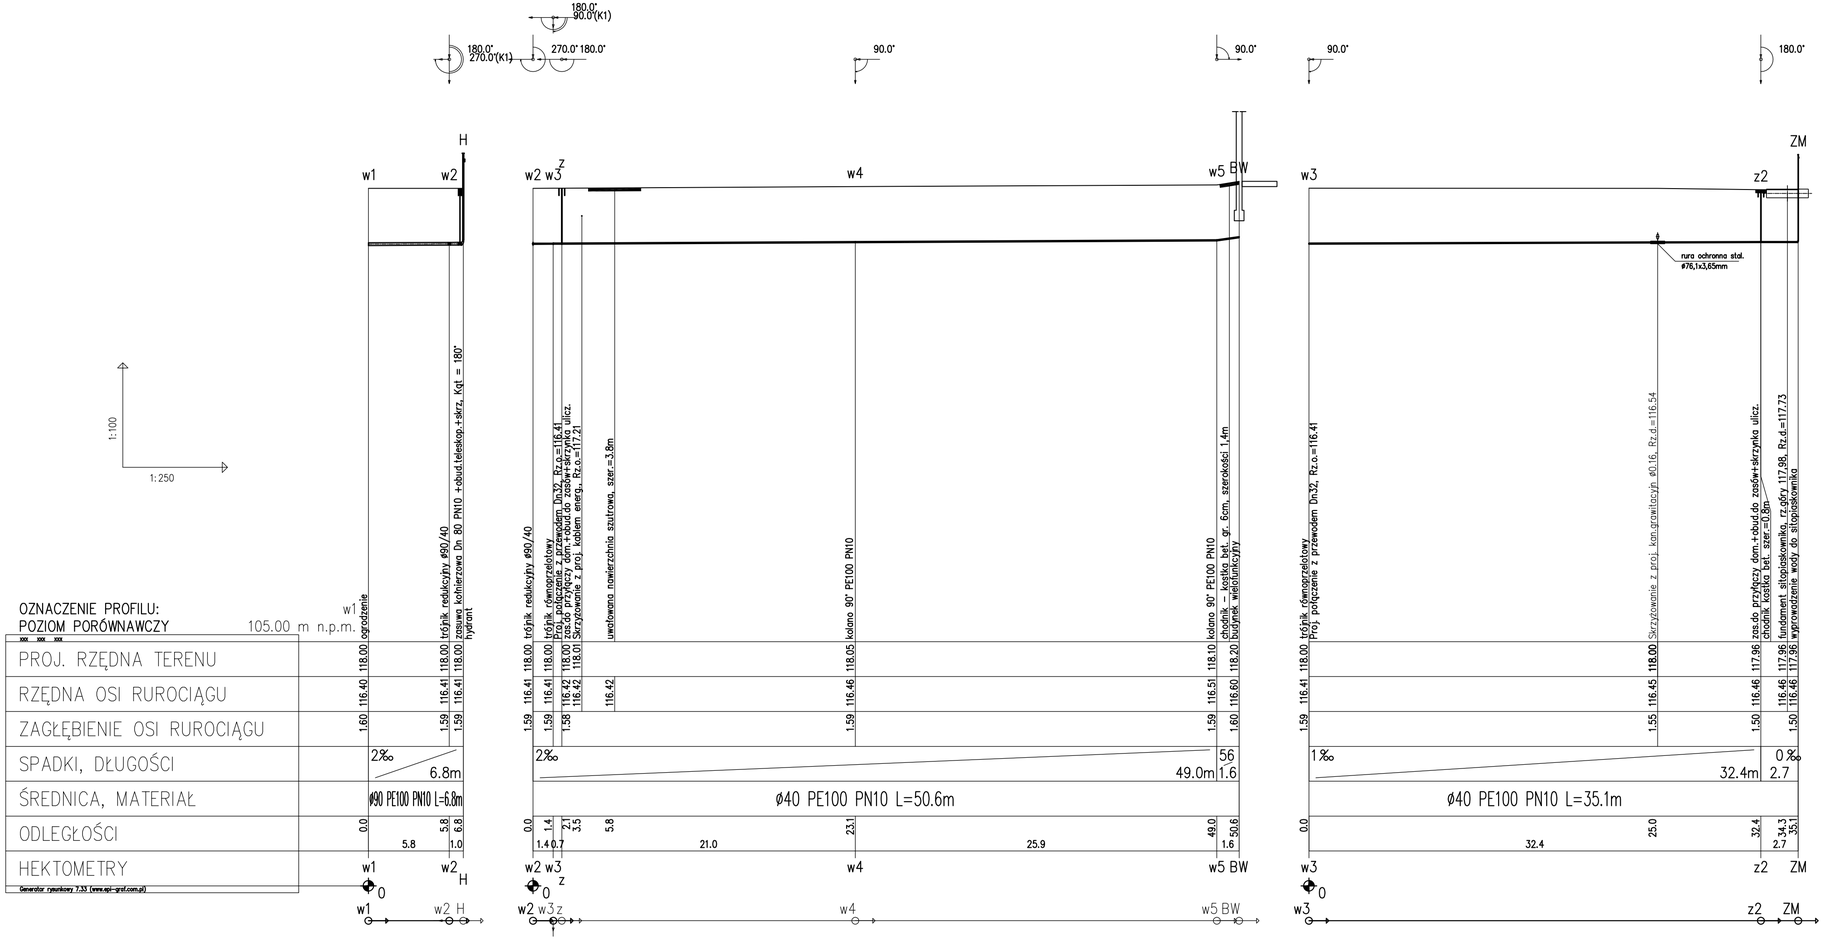
180.0°
90.0°(K1)
180.0°
270.0°(K1)
270.0°
180.0°
90.0°
90.0°
90.0°
180.0°
H
w1
w2
z
w2 w3
w4
w5 BW
w3
z2
ZM
1:100
1:250
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
105.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
ogrodzenie
trójnik redukcyjny ø90/40
zasuwa kołnierzowa Dn 80 PN10 +obud.teleskop.+skrz. Kąt = 180°
hydrant
trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem Dn32, Rz.o.=116.41
Proj. połączenie z przewodem Dn32, Rz.o.=116.54
Skrzyżowanie z proj. kolem energ., Rz.o.=117.21
uwidoczniona nawierzchnia szutrowa, szer.=3.8m
kolano 90° PE100 PN10
chodnik - kostka bet. gr. 6cm, szerokości 1.4m
budynek wielolunkowy
Skrzyżowanie z proj. kon.grawitacyjn. ø0.16, Rz.d.=116.54
rura ochronna stal. ø76,1x3,65mm
zas.do przyłączy dom.+obud.do zasuw+skrzynka ulicz.
chodnik kostka bet. szer.=0.8m
fundament sitoplaskownika, rz.góry 117.98, Rz.d.=117.73
wprowadzenie wody do sitoplaskownika
2‰
6.8m
ø90 PE100 PN10 L=6.8m
5.8
1.0
2‰
56
49.0m
1.6
ø40 PE100 PN10 L=50.6m
1.4
0.7
21.0
23.1
25.9
1.6
1‰
0 ‰
32.4m
2.7
ø40 PE100 PN10 L=35.1m
32.4
25.0
2.7

| | | |