RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

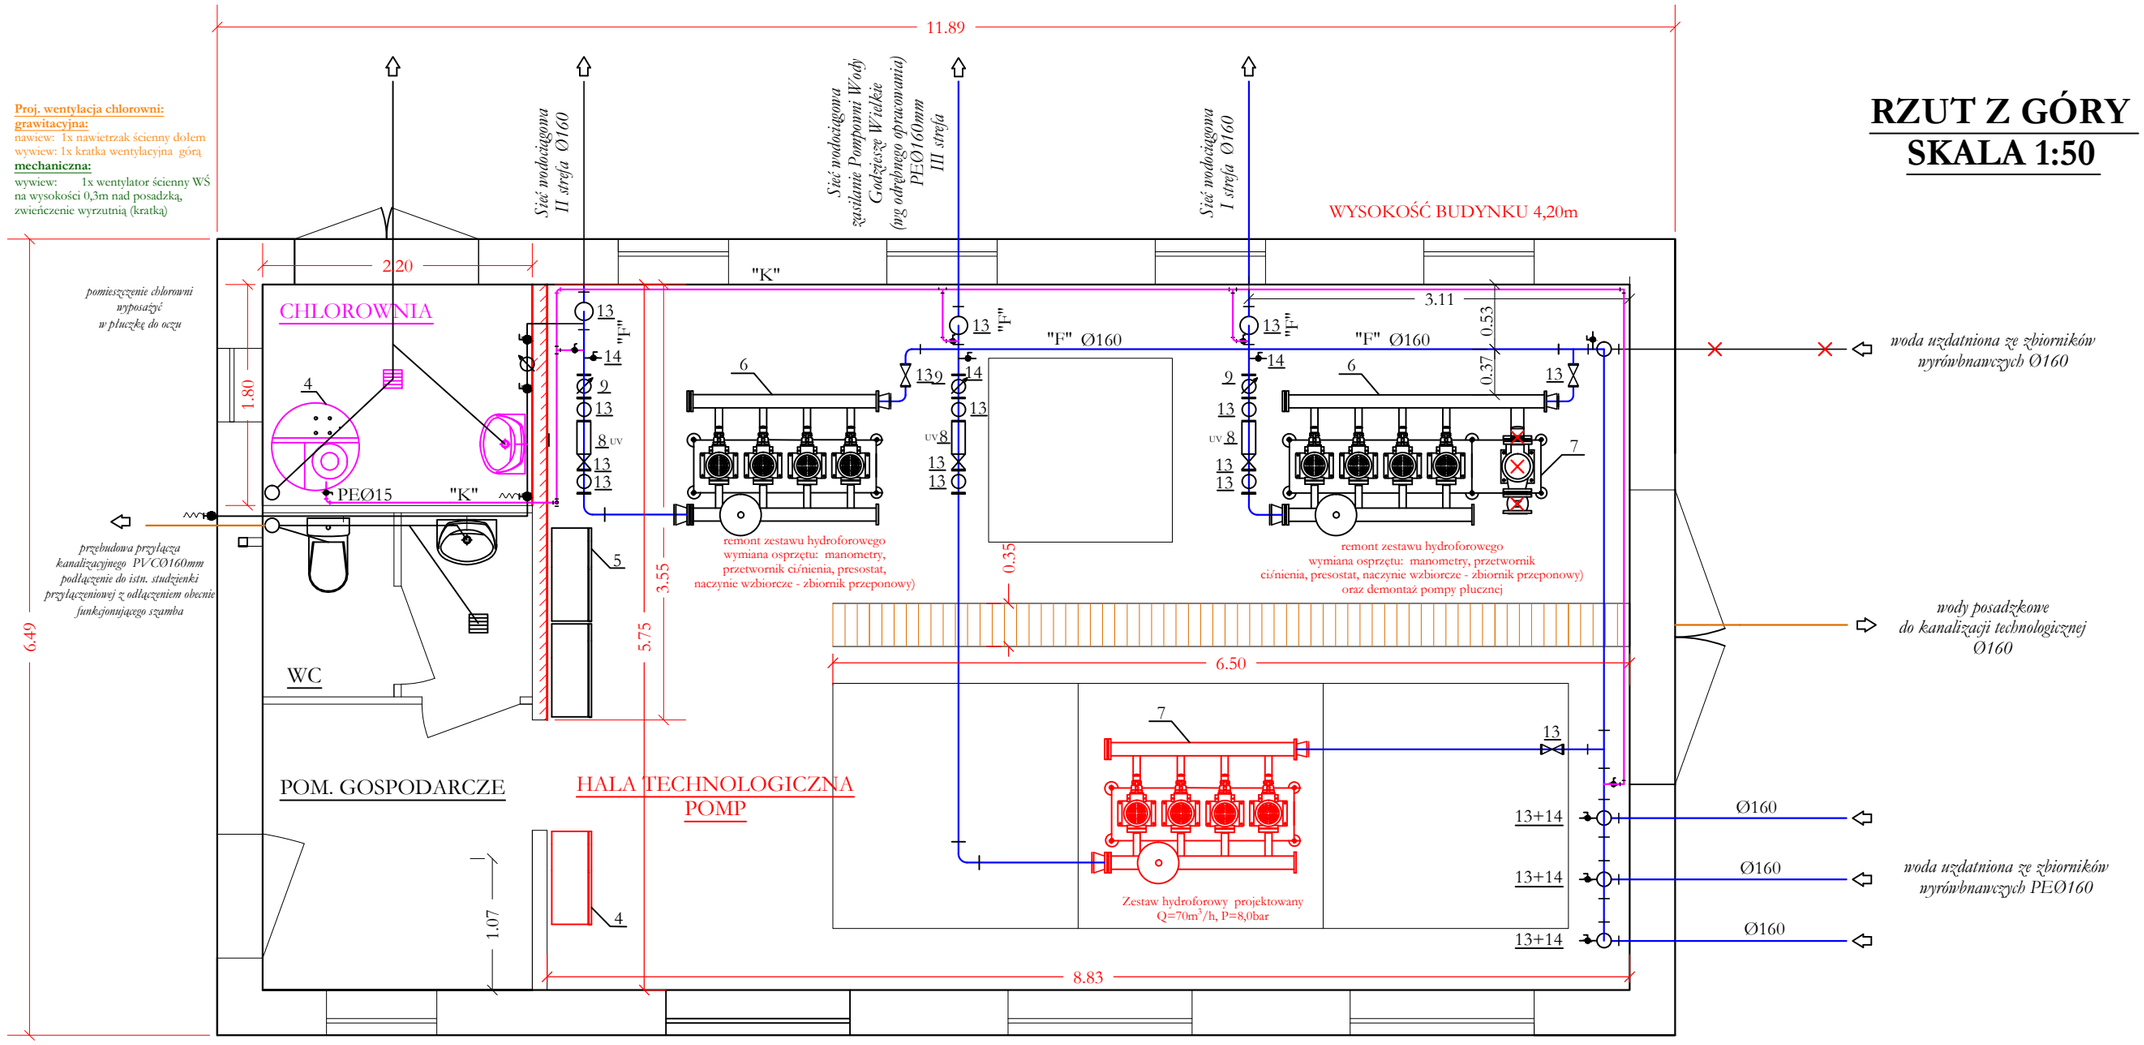

LEGENDA:

kolorem oznaczono planowany zakres prac
w obrębie istn. budynku technologicznego

F - woda uzdatniona (wymiana orurowania)
K - podchloryn sodu /chlorowanie/ (wymiana orurowania)

Lp.	Element	Ilość/jedn.
14.	Punkt czerpalny - pobór próbek wody	6/szt.
13.	Przepustnice DN150	18/szt.
9.	Przepływomierze	3/szt.
8.	Lampa UV	3/szt.
7.	Zestaw hydroforowy projektowany Q=70m³/h, P=8,0bar	1/kpl.
6.	Zestawy hydroforowe ZWHR 65.30/32.4 istniejące	2/kpl.
5.	Rodzielnia sterowania istniejąca	1/kpl.
4.	Szafa sterownicza nowego zestawu hydroforowego II°	1/kpl.

Projektowany zakres prac:

Chlorownia
Kompletny remont chlorowni, z wymianą zestawu do dozowania podchlorynu sodu wraz ze zbiornikiem, umywalką oraz przewodami instalacyjnymi.
Pomieszczenie chlorowni do remontu - płytki ceramiczne na podłodze i ścianach do wyskosci 2,10m, wymiana wpustu podłogowego.
Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz oczomyjkę (płuczkę do oczu).

Hala technologiczna
Ściana oddzielająca halę technologiczną od chlorowni do kompleksowego remontu - tynk+malowanie specjalistyczną farbą do hal technologicznych (odporną na wilgoć, zmywalną).
Analogiczne wykończenie ścian w całej hali pomp do poziomu (wysokości) minimum 1,0m.

Posadzka przemysłowa (na bazie żywicy) w całym pomieszczeniu.

Remont kanału technologicznego - okładzina żywiczna i zwieńczenie kratkami ażurowymi.

Elewacje
Zaplanować czyszczenie istniejących elewacji zewnętrznych z pomalowaniem całości w kolorze ustalonym z Inwestorem

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA"
W RAMACH ZADANIA:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) W BIAŁEJ"

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

RZUT Z GÓRY istn. budynek SUW

STAN DOCELOWY

RYS NR 3.4 - SKALA 1:50